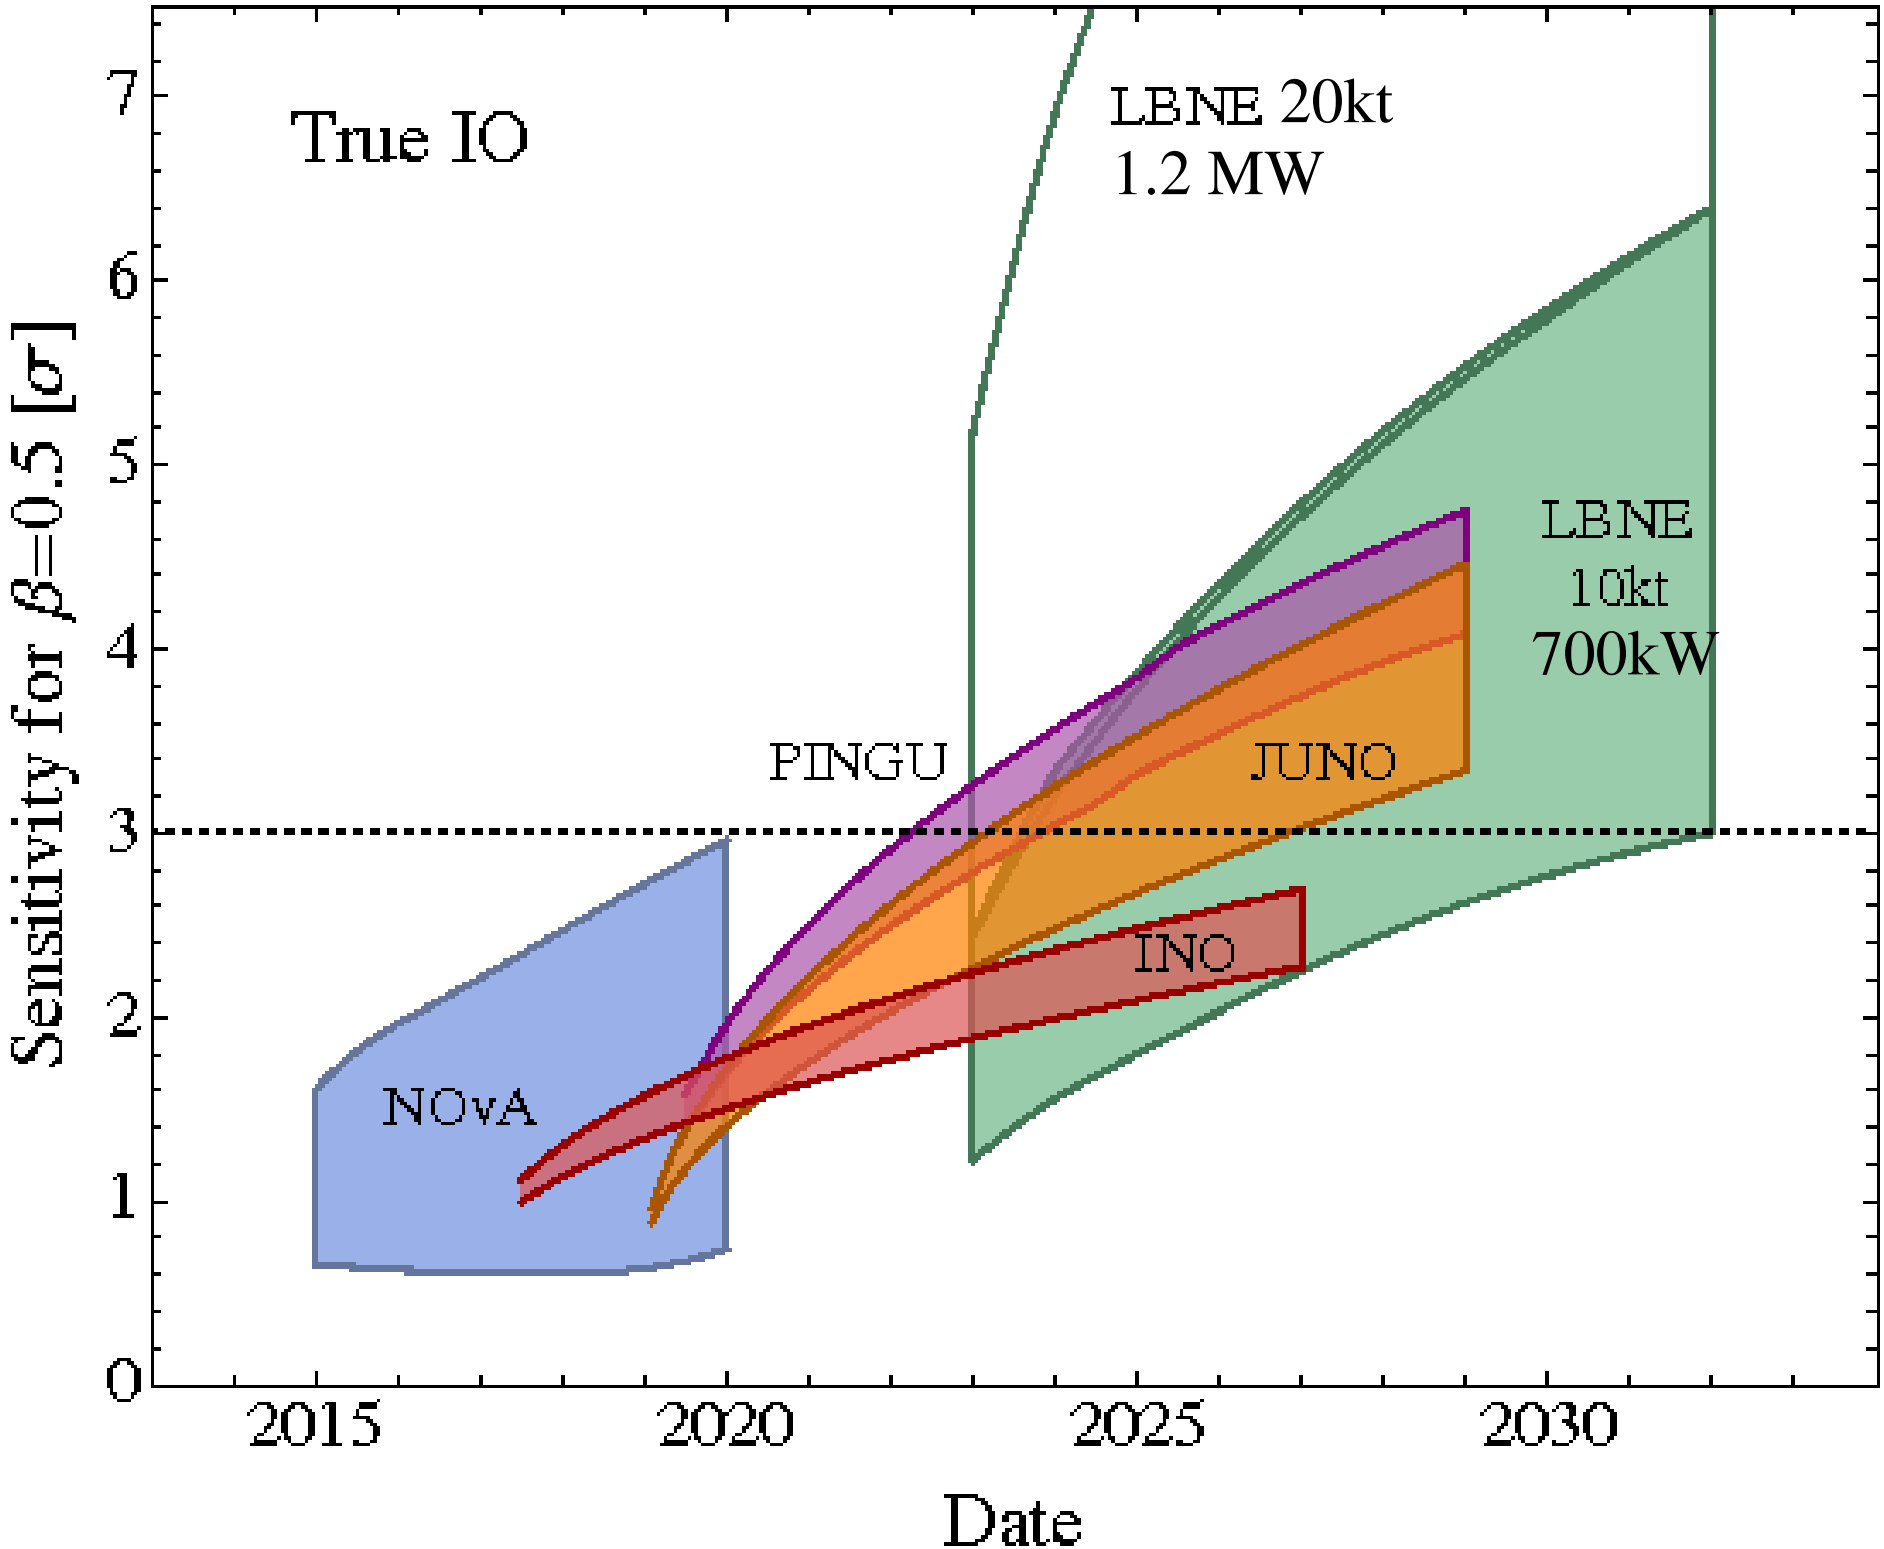
True IO
LBNE 20kt
1.2 MW
LBNE
10kt
700kW
PINGU
JUNO
INO
NOvA
Sensitivity for β=0.5 [σ]
Date
0
1
2
3
4
5
6
7
2015
2020
2025
2030