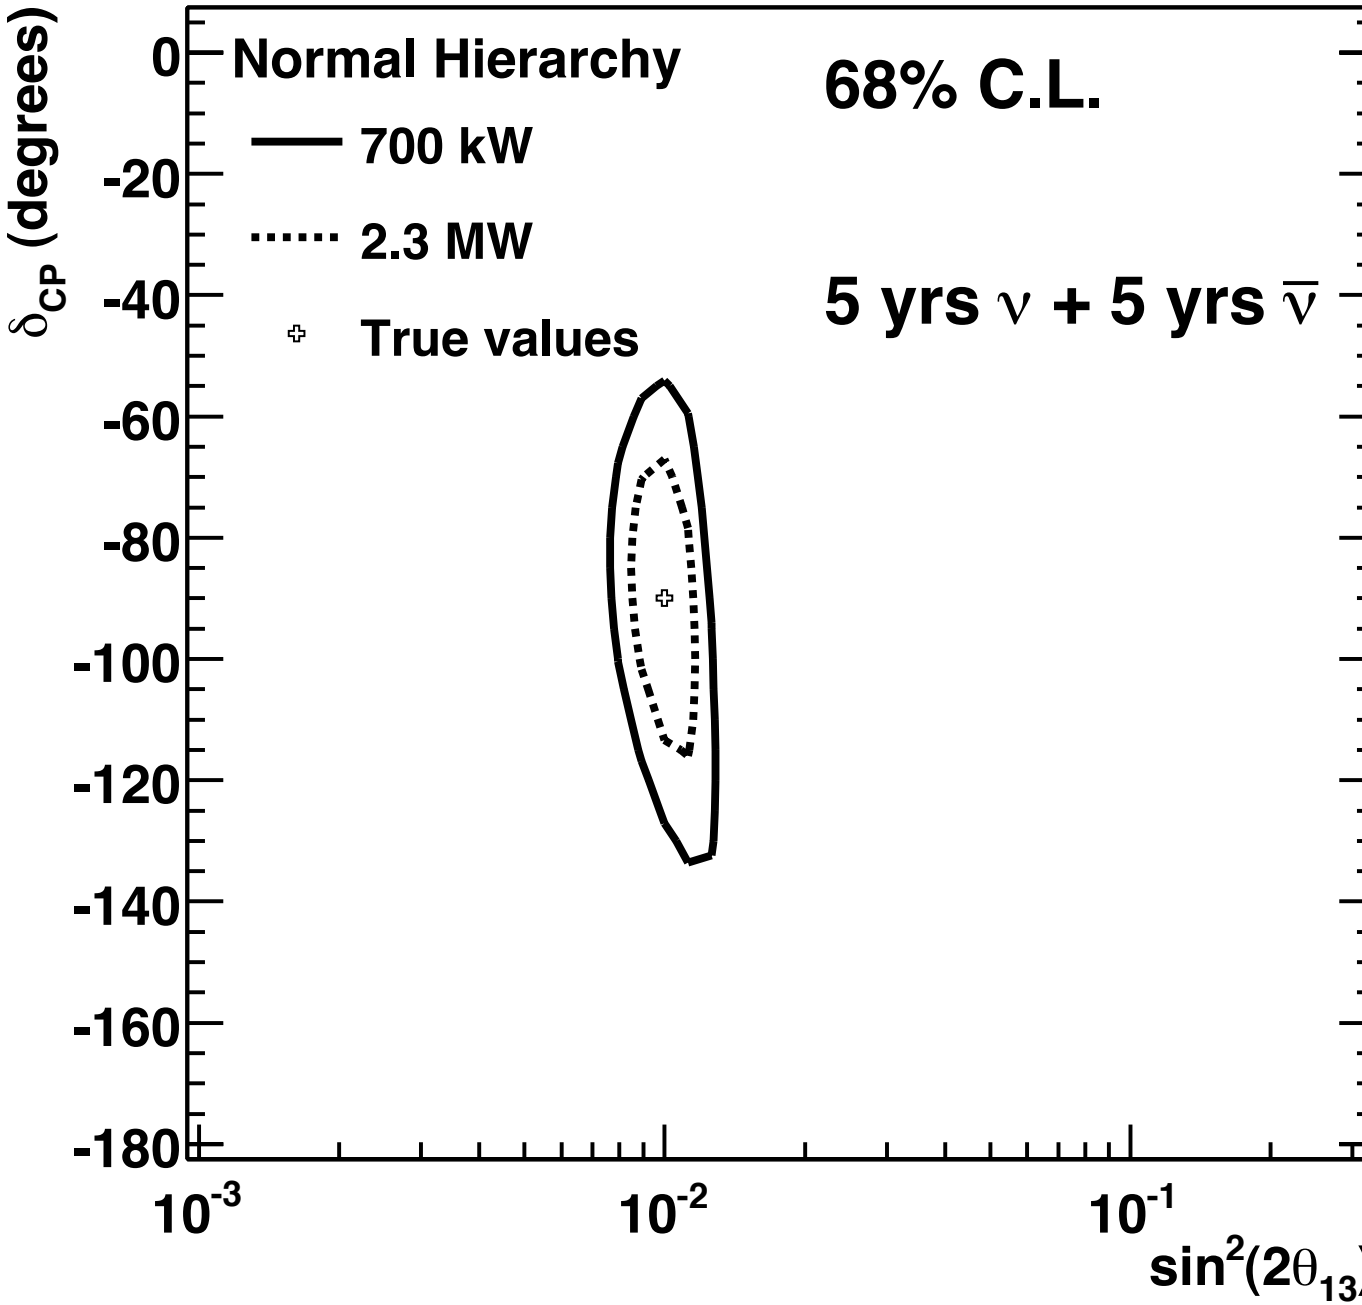
Normal Hierarchy
700 kW
2.3 MW
True values
68% C.L.
5 yrs ν + 5 yrs ν̄
δCP (degrees)
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
10-3
10-2
10-1
sin2(2θ13)