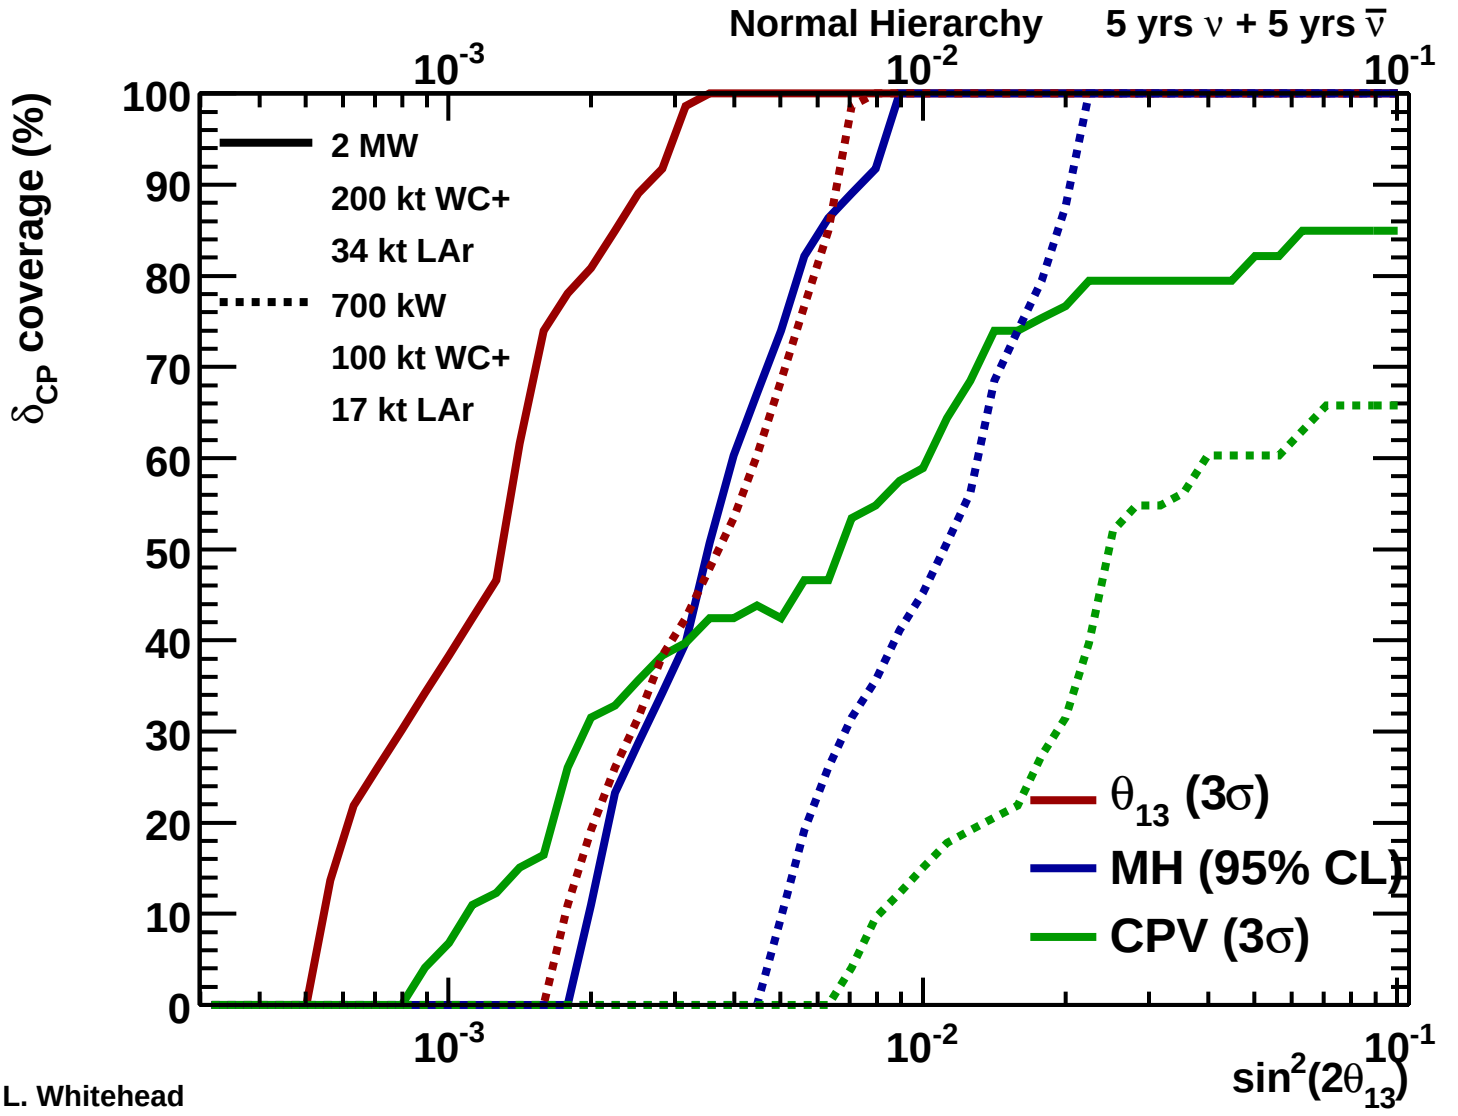

Normal Hierarchy
5 yrs ν + 5 yrs ν̄
δ_{CP} coverage (%)
2 MW
200 kt WC+
34 kt LAr
700 kW
100 kt WC+
17 kt LAr
θ_{13} (3σ)
MH (95% CL)
CPV (3σ)
$\sin^2(2\theta_{13})$
L. Whitehead