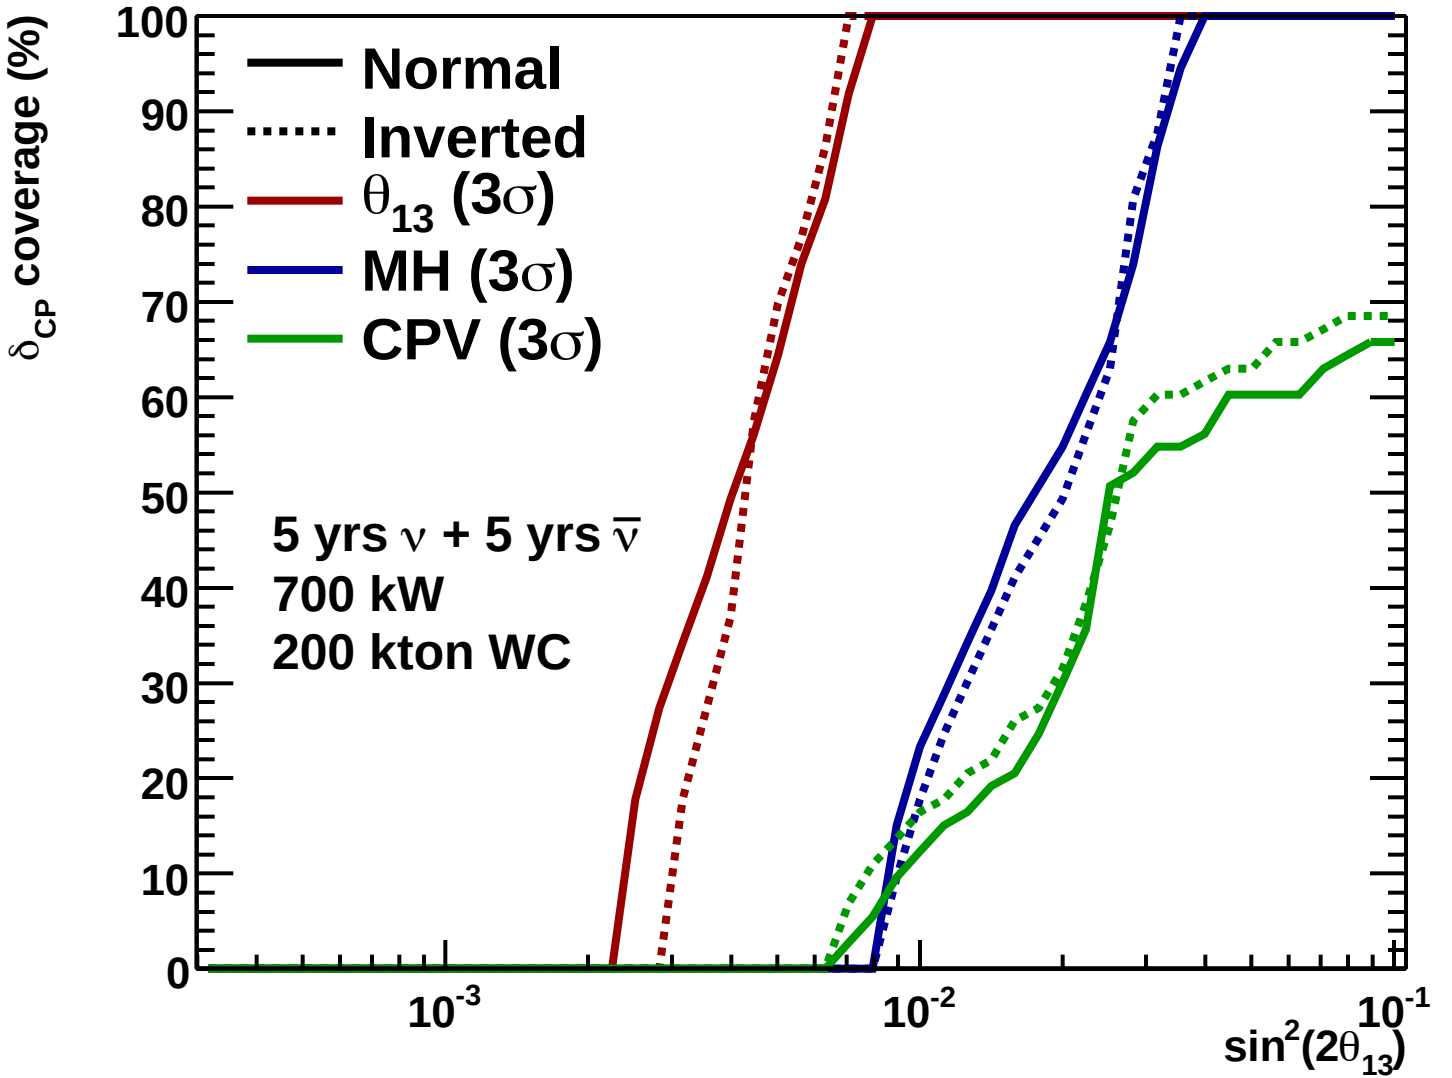

Normal
Inverted
θ13 (3σ)
MH (3σ)
CPV (3σ)
5 yrs ν + 5 yrs ν̄
700 kW
200 kton WC
δCP coverage (%)
sin²(2θ13)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10-3
10-2
10-1